

MUST[®]

ІНВЕРТОР З ЧИСТОЮ СИНУСОЇДОЮ

Інструкція до PV1800 VHM СОНЯЧНИЙ ІНВЕРТОР

2кВт - 5.5кВт

Застосування -



ПК



ТВ



Кондиціонер



Холодильник



Пральна машина

Зміст

Про інструкцію	1
Призначення	1
Ціль	1
Вказівки з безпеки	1
Вступ	2
Особливості	2
Конфігурація системи	2
Огляд продукту	3
Встановлення	4
Розпакування та перевірка	4
Підготовка	4
Встановлення пристрою	4
Підключення акумуляторних батарей	5
Підключення входу/виходу змінного струму	7
Підключення фотомодулів	8
Остаточне складання	10
Підключення зв'язку	10
Експлуатація	11
Увімкнення/вимкнення	11
Дисплей та панель управління.....	11
Позначення на дисплеї.....	12
Налаштування інвертора	14
Опис кодів помилок	20
Опис кодів попереджень.....	22
Опис робочих режимів	23
Параметри екрану	24
Характеристики	24
Таблиця 1. Характеристики лінійного режиму	24
Таблиця 2. Характеристики автономного режиму	25
Таблиця 3. Характеристики режиму заряду.....	26
Таблиця 4. Основні характеристики	27
Усунення несправностей	28

Словник

АКБ - акумуляторна батарея

ПЗ - програмне забезпечення

DC (direct current) - постійний струм

AC (alternating current) - змінний струм

Bypass (від англ. bypass — «обхід») - функція в пристрої, що дозволяє виконати комутацію вхідного сигналу безпосередньо на вихід, оминаючи всі функціональні блоки.

Default (англ. default — стандартна установка) - за замовчуванням

INPUT, IN (від англ. input — «введення, вхідний») - вхід інвертора; позначення вхідних клем

OUTPUT, OUT (від англ. output — «вихід») - вихід інвертора; позначення вихідних клем

PV (Photovoltaics) - фотовольтаїка, фотовольтаїчний; позначення сонячного контролера та його клем

AWG (American Wire Gauge) - американська система маркування товщини дротів

Grid - електромережа

Load - електричне навантаження

BMS (battery management system) - електронна система, яка керує акумуляторною батареєю.

Про інструкцію

Призначення

У цьому посібнику описано збирання, встановлення, експлуатацію та усунення несправностей пристрою. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням та експлуатацією. Збережіть цей посібник для подальшого використання.

Ціль

Цей посібник містить інструкції з безпеки та встановлення, а також інформацію про інструменти та проводку.

Наступні випадки не підпадають під сферу гарантії:

1. Закінчення гарантійного терміну.
2. Серійний номер було змінено або втрачено.
3. Місткість батареї була зменшена або пошкоджена зовні.
4. Інвертор був пошкоджений через транспортне зміщення, перемотування, зовнішній вплив і т.д.
5. Інвертор був пошкоджений через стихійні лиха.
6. Мережа або робоче середовище, що не відповідає умовам електропостачання, завдала шкоди.

Вказівки з безпеки

 **УВАГА:** Цей розділ містить важливі вказівки щодо безпечної роботи та встановлення інвертора. Прочитайте та збережіть цей посібник для подальшого використання.

1. Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції та попереджуvalні написи до інвертора, акумуляторів та всі відповідні розділи цієї інструкції.
2. **УВАГА --** Для зменшення ризику пошкодження заряджайте тільки свинцево-кислотні АКБ глибокого розряду. Інші типи АКБ можуть вибухнути і стати причиною пошкодження.
3. Не розбирайте пристрій. Ремонт пристрою виконуйте лише у кваліфікованих сервіс-центрів. Неправильне складання пристрою веде до ризику ураження електричним струмом.
4. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, від'єднайте проводку від пристроя. Вимкнення пристрою не зменшує ризик.
5. **УВАГА –** Тільки кваліфікований персонал може встановити цей пристрій з АКБ.
6. **НИКОЛИ** не заряджайте замерзлу АКБ.
7. Для оптимальної роботи пристрою вибирайте розмір кабелю відповідно до характеристик пристрою. Це дуже важливо задля забезпечення оптимальної роботи.
8. Будьте обережні під час роботи з металевим інструментом у злі акумуляторів. Падіння інструменту на відкриті струмопровідні частини може привести до іскріння та пожежі.
9. Точно виконуйте процедуру встановлення при вимкненні AC або DC контактів. Процедуру встановлення докладно описано в розділі Установка.
10. Запобіжники (1 шт. на 150 A, 63 В пост. струму для 2 кВт ~ 5,5 кВт) призначенні для захисту від перевантаження по струму для батареї.
11. Заземлення. Цей пристрій повинен бути підключений до загальної системи заземлення. Загальна система заземлення має бути виконана згідно з ПУЕ.
12. **НИКОЛИ** не викликайте короткого замикання на AC та DC клемах. Не підключайте мережу під час короткого замикання на DC-клемах.
13. **УВАГА!** Тільки кваліфікований персонал може проводити ремонт цього пристроя. Якщо після виконання вказівок у розділі Усунення несправностей пристрій працює з помилками, зверніться до місцевого дилера або сервісного центру.

Вступ

Це багатофункціональний пристрій, що поєднує функції інвертора, контролера заряду від фотомодулів та зарядного мережевого пристрою для безперебійного електропостачання. З дисплея пристрою можна налаштовувати такі параметри, як струм заряду АКБ, пріоритет заряду та напруга системи. Цей інвертор - компактне та зручне рішення для автономних та резервних систем електропостачання.

Особливості

- Чиста синусоїда
- Настроювані межі вхідної напруги
- Настроювані струми заряду АКБ
- Налаштування пріоритету заряду АКБ фотомодулі/мережа
- Сумісний з напругою промислової мережі або генератора
- Автоматичний перезапуск після відновлення електропостачання
- Захист від перевантаження, короткого замикання та перегріву
- Вбудований контролер заряду розроблений для оптимізації продуктивності АКБ
- Функція холодного запуску

Конфігурація системи

Конфігурація базової системи електропостачання наведено на схемі. Для повноцінної системи необхідні такі елементи:

- генератор чи мережа
- фотомодулі

Для того щоб дізнатися про інші можливі конфігурації системи - проконсультуйтесь з фахівцем. Цей інвертор може постачати електроенергією всі типи навантажень в будинку або офісі, включаючи навантаження з індукційними елементами, такі як холодильник, кондиціонер, люмінесцентний світильник.


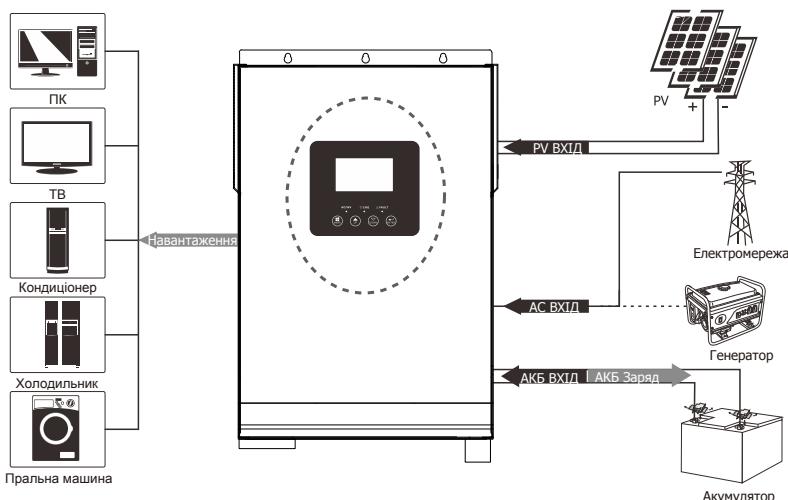


Рис. 1 Гібридна система електропостачання

Огляд продукту

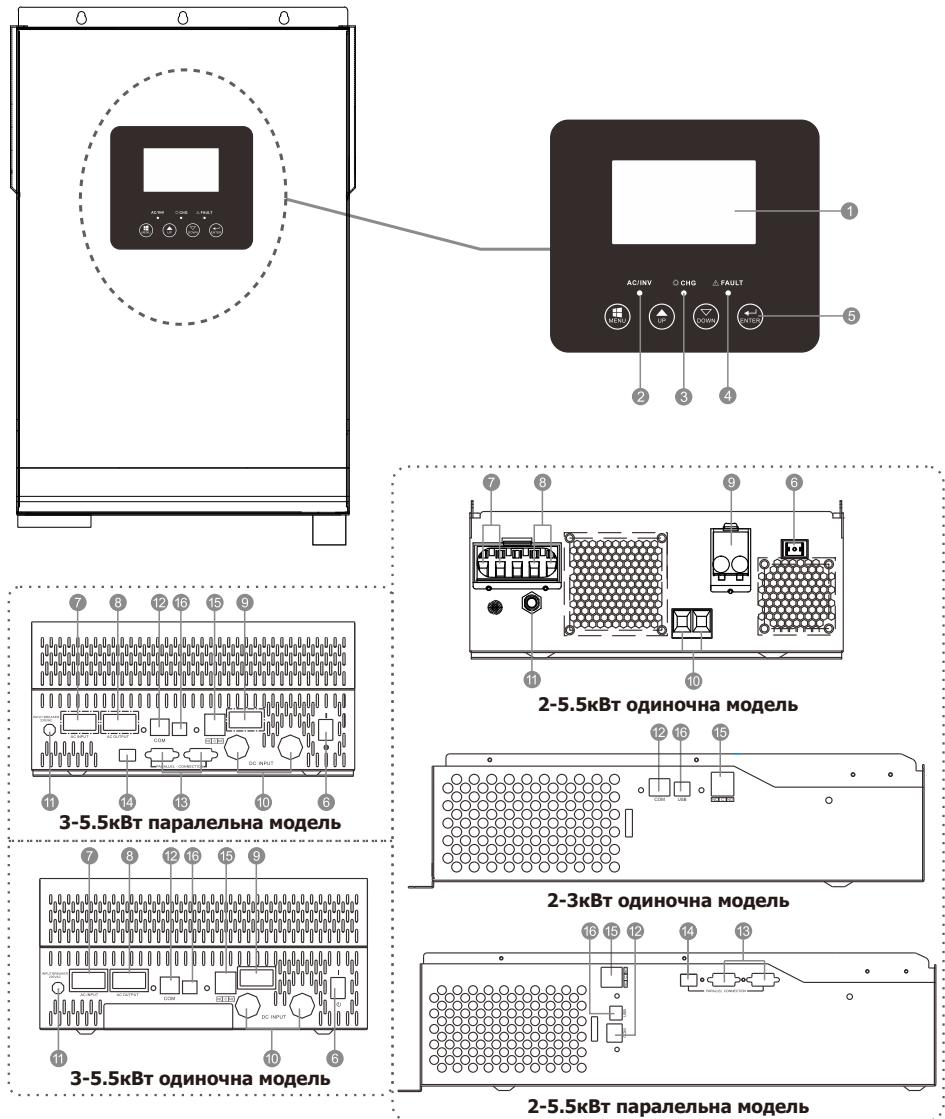

1. LCD дисплей
2. Індикатор стану
3. Індикатор розрядки/зарядки
4. Індикатор несправності
5. Функціональні кнопки
6. Перемикач живлення
7. Вхід змінного струму
8. Вихід змінного струму
9. PV вхід
10. Вхід від батареї
11. Автоматичний вимикач
12. Комунаційний порт RS-485
13. Порт для паралельного підключення (для моделей з платою паралельного з'єднання)
14. Перемикач паралельної роботи
15. Сухий контакт
16. USB

Установка


Розпаковка і перевірка

Перевірте пристрій перед установкою. Переконайтесь, що нічого всередині упаковки не пошкоджено. Всередині упаковки повинні бути:

- Пристрій x 1
- Інструкція x 1
- З'єднувальний кабель x 1

Підготовка


Перед підключенням інвертора зніміть кришку відкрутивши два гвинти, як показано нижче.

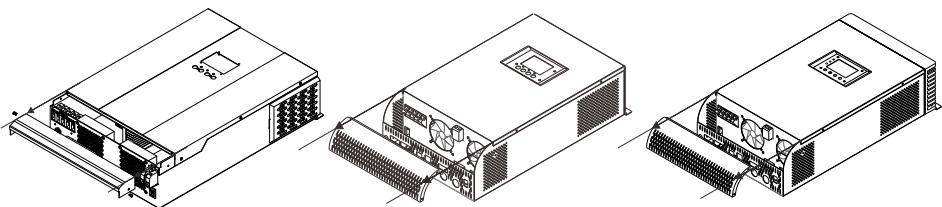

Встановлення пристрою


При виборі місця встановлення врахуйте такі пункти:

- Не встановлюйте інвертор на конструкції із горючих матеріалів.
- Не монтуйте на нестійку поверхню.
- Встановлюйте інвертор на рівні очей для можливості контролю стану на дисплеї у будь-який час.
- Для забезпечення циркуляції повітря в системі охолодження над і під пристроям повинно бути 30см, а по сторонах - 20см вільного простору.
- Температура повітря повинна становити від 0 до 55°C для оптимальної роботи інвертора.
- Рекомендоване положення для встановлення – вертикальне закріплення на стіні.
- Для зручності підключення та забезпечення охолодження, переконайтесь, що ніякі предмети не розташовані до інвертора ближче, ніж зображене на малюнку.

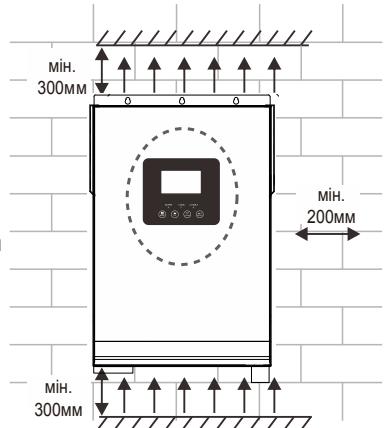

ПІДХОДИТЬ ЛІШЕ ДЛЯ МОНТАЖУ НА БЕТОН АБО ІНШУ НЕГОРЮЧУ ПОВЕРХНЮ.

Встановіть пристрій, загвинчivши три гвинти.

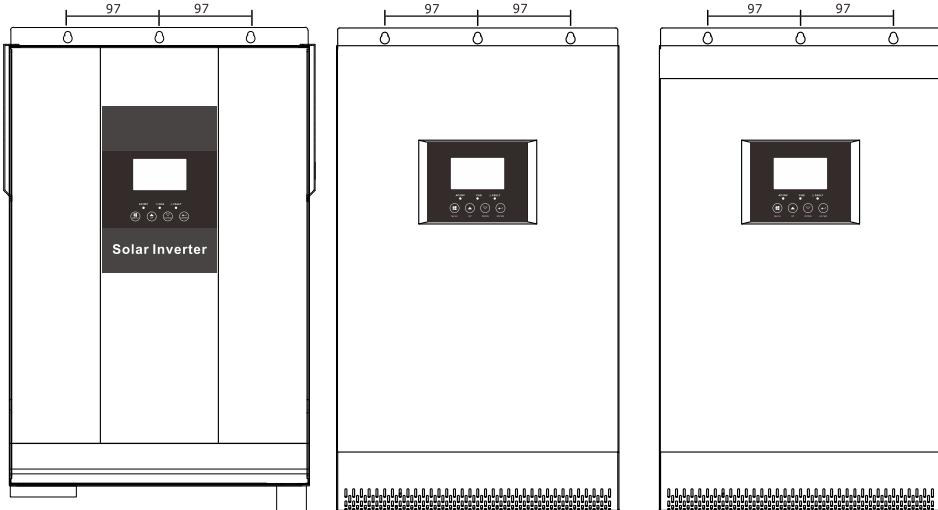


Підключення акумуляторних батарей

УВАГА: Для безпечної роботи та обслуговування пристрою необхідно встановити окремий пристрій захисту від короткого замикання для постійного струму з можливістю вимкнення. Номінальний струм автоматичного вимикача/запобіжника повинен бути більшим або дорівнює струму в таблиці. Підключення АКБ без захисту від перевантаження неприпустиме.

УВАГА! Усі підключення мають бути виконані кваліфікованим персоналом.

УВАГА! Для безпечної та ефективної роботи системи перетин кабелю для підключення АКБ та розмір кільцевої клеми повинні відповідати значенням у таблиці.

Кільцевий термінал:





Рекомендовані розміри кабелю і наконечника:


Модель	Ном. струм	Емність АКБ	Розмір кабеля
2кВт 24В	84A	100A·год	1*4AWG
		200A·год	2*6AWG
3кВт 24В	125A	100A·год	1*4AWG
		200A·год	2*6AWG
3кВт 48В	63A	200A·год	1*4AWG
			2*6AWG
4кВт 48В	84A	200A·год	1*4AWG
			2*6AWG
5кВт 48В	105A	200A·год	1*4AWG
			2*6AWG
5.5кВт 48В	115A	200A·год	1*4AWG
			2*6AWG

Для підключення батареї виконайте наступні кроки:

1. Підключення АКБ виконати кабелем та клемою розміри яких відповідають таблиці.
2. Рекомендується підключити акумулятор ємністю принаймні 200 Агод для моделі потужністю 3кВт–5кВт. Рекомендується під'єднати батарею ємністю принаймні 100 Агод для моделі 2–3кВт.

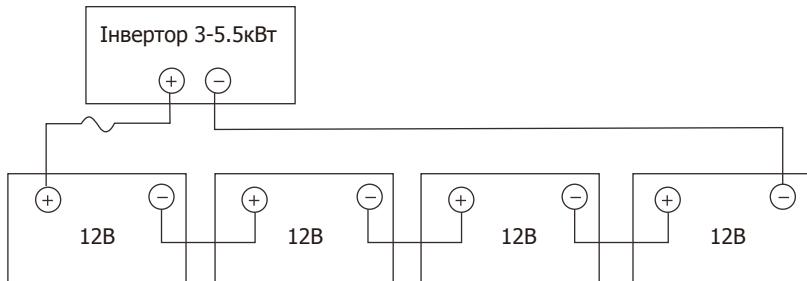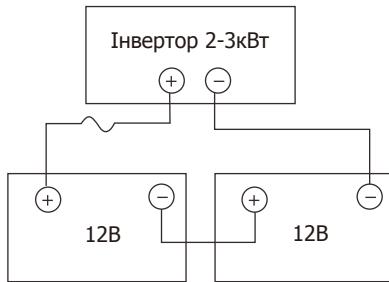

3. Вставте обжатий кабель в клеми підключення АКБ на інверторі та переконайтесь, що момент затягування болта відповідає 2-3 Н·м. Переконайтесь у відповідності до полярності АКБ полярності інвертора і перевірте надійність електричного з'єднання.

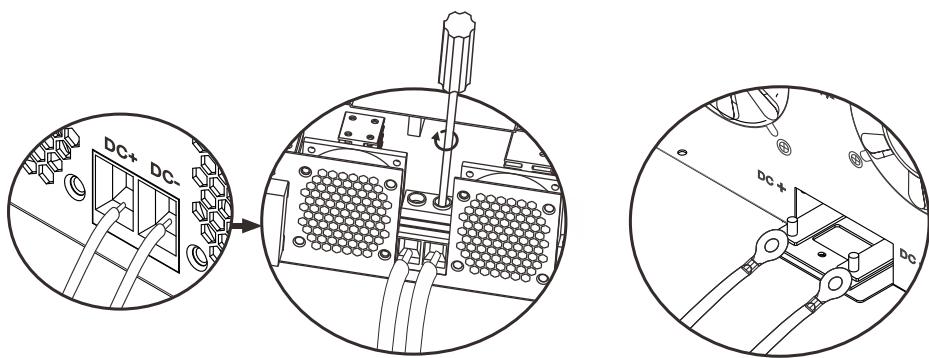

УВАГА: Небезпека ураження електричним струмом

Установка повинна виконуватися обережно для запобігання ураженню струмом.



УВАГА!! Присутність провідників чи сторонніх предметів між клемою та контактом інвертора призводить до перегріву контакту.

УВАГА!! Не наносьте антикорозійні речовини на контакти до приєднання до них провідників.

УВАГА!! Перед підключенням акумуляторів переконайтесь, що позитивний (+) контакт АКБ з'єднаний з (+) контактом пристрою, а негативний (-) з'єднаний з (-).

Вхід/вихід змінного струму

УВАГА!! Перед підключенням до джерела живлення змінного струму встановіть окремий вимикач змінного струму між інвертором і джерелом живлення змінного струму. Це забезпечить надійне відключення інвертора під час технічного обслуговування та повний захист від надмірного струму вхідного змінного струму. Рекомендована характеристика вимикача змінного струму становить 32 А для 3кВт, вимикач змінного струму — 40 А для 4кВт, 50 А для 5-5.5кВт.

УВАГА!! Є дві клемні колодки з позначками «IN» і «OUT». Будь ласка, НЕ підключайте неправильно вхідні та вихідні роз'єми. Не з'єднуйте їх між собою та підключайте зовнішню мережу лише до входу "IN".

УВАГА!! Усі підключення мають бути виконані кваліфікованим персоналом.


УВАГА!! Для безпечної та ефективної роботи системи перетин кабелю для підключення змінного струму має відповідати таблиці

Вибір перерізу кабелю за потужністю інвертора

Модель	Перетин	Момент затягування
2кВт 24В	14 AWG	0.8~1.0Nm
3кВт 24В	10 AWG	1.2~1.6Nm
3кВт 48В	12 AWG	1.2~1.6Nm
4кВт 48В	10 AWG	1.4~1.6Nm
5-5.5кВт 48В	8 AWG	1.4~1.6Nm

Для підключення входу/виходу змінного струму виконайте наступні кроки:

1. Перед підключенням обов'язково відкрийте захисний пристрій або роз'єднувач постійного струму.
 2. Зніміть ізоляцію на 10мм з провідників. І вкоротіть фазу L і нульовий провідник N на 3мм.
 3. Вставте вхідні дроти змінного струму відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці, і затягніть гвинти клем. Обов'язково спочатку підключіть захисний провідник PE (⊕).
- ⊕ → **Земля (жовто-зелений)**
L → **Фаза (коричневий або чорний)**
N → **Нейтраль (синій)**

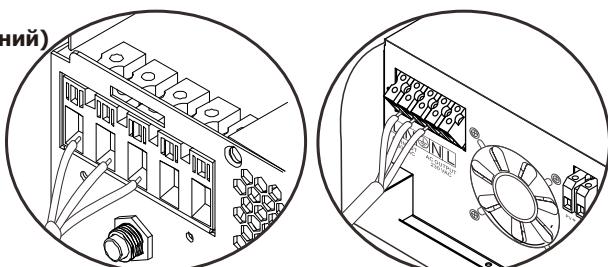


УВАГА: Перед підключенням джерела змінного струму переконайтесь у відсутності напруги на провідниках.

4. Потім вставте вихідні дроти змінного струму відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці, і затягніть гвинти клем. Обов'язково спочатку підключіть захисний провідник PE (⊕).

⊕ → **Земля (жовто-зелений)**

L → **Фаза (коричневий або чорний)**

N → **Нейтраль (синій)**

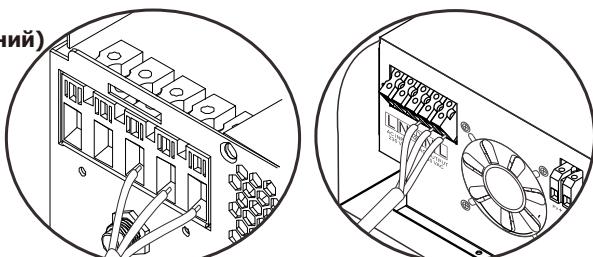

5. Переконайтесь, що дроти надійно підключенні.

УВАГА: Важливо

Обов'язково дотримуйтесь полярності L і N під час підключення мережі змінного струму. Якщо L та N будуть підключенні назад, це може привести до короткого замикання при паралельній роботі інверторів.

УВАГА: Також навантаженням, як кондиціонер, необхідно припинити 3 хвилини для перезапуску. Це пов'язано з часом на балансування холодогенту в контурах. У цей час відбувається різке збільшення споживання, яке може привести до кидків струму і пошкодити інших споживачів у мережі. Для захисту споживачів від кидків струму в інверторі передбачено захист від перевантажень, який спрацює під час кидка струму. Функція тимчасової затримки в кондиціонері запобігає виникненню кидка струму під час перезапуску. Перед підключенням кондиціонера перевірте наявність цієї функції.

Підключення фотомодулів

УВАГА: Перед підключенням фотомодулів встановіть окремий вимикач із захистом від перевантаження між фотомодулями та інвертором

УВАГА ! Усі підключення мають бути виконані кваліфікованим персоналом.

УВАГА ! Для безпечної та ефективної роботи системи використовуйте спеціальний кабель фотомодулів. Перетин кабелю має відповідати таблиці.

Модель	Ном. струм	Переріз	Момент затягування
2KW~3KW DC24V	60A/80A	8AWG	1.4~1.6 Nm
3KW~5.5KW DC48V	80A	6AWG	2.0~2.4 Nm

Вибір фотовольтаїчного (PV) модуля:

При виборі фотомодулів переконайтесь, що вони відповідають таким вимогам:

1. Напруга ХХ (Voc) фотоелектричних модулів не перевищує макс. напругу ХХ входу інвертора.
2. Напруга ХХ (Voc) фотоелектричних модулів має бути вищою за мін. напругу акумулятора.
3. Напруга максимальної потужності (Vmpp) фотомодулів повинна бути близькою до найкращої Vmp інвертора або в межах діапазону Vmp, щоб отримати найкращу продуктивність.

Примітка: *Vmp - напруга в точці максимальної потужності.

Максимальна кількість послідовно: Vmpp фотомодуля * Xшт. = найкращий Vmp інвертора або діапазон Vmp

Кількість фотоелектричних модулів паралельно: Макс. зарядний PV струм / Impp


Загальна кількість фотоелектричних модулів = максимальна кількість модулів послідовно * кількість фотоелектричних модулів паралельно

Режим сонячної зарядки		
МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА	2кВт-3кВт 24В	3кВт-5.5кВт 48В
Номінальна потужність	1500Вт 2000Вт	3000Вт 4000Вт 5000Вт
MPPT контролер		
Струм PV заряду	60A 80A 100A	
Макс. напруга ХХ на вході PV		145 В
Діапазон напруги MPPT	30~130 В	60~130 В
Мін. напруга АКБ для PV заряду	17 В	34 В
ШІМ контролер		
Струм PV заряду		60A
Діапазон робочої напруги		64~72 В
Макс. напруга ХХ на вході PV		105 В

Рекомендована конфігурація фотоелектричних модулів

Максимальна потужність Pmax	250 Вт	Макс. кількість модулів послідовно 2 → 30.9 x 2 = 56~72
Напруга макс. потужності Vmpp	30.9 В	
Струм макс. потужності Impp	8.42 А	Макс. кількість модулів паралельно 8 → 60А / 8.42А
Напруга Холостого ходу Voc	37.7 В	
Струм Короткого замикання Isc	8.89 А	Загальна кількість фотомодулів 2 x 8 = 16


Схема установки сонячної панелі

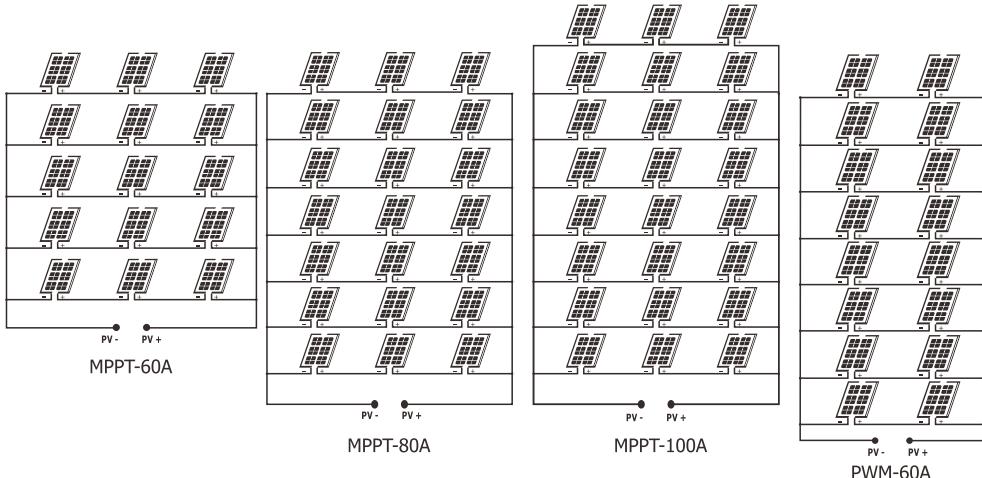

Будь ласка, виконайте наведені нижче кроки, щоб підключити фотоелектричний модуль:

1. Зніміть 10 мм ізоляції для позитивного та негативного провідників.


2. Перевірте правильну полярність з'єднувального кабелю



фотоелектричних модулів і вхідних фотоелектричних роз'ємів.

Потім під'єднайте позитивний полюс (+) з'єднувального кабелю до позитивного полюса (+) вхідного роз'єму PV. Під'єднайте


негативний полюс (-) до негативного полюса (-) вхідного роз'єму.

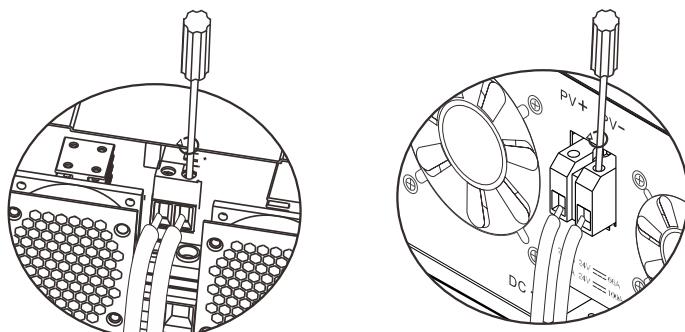

3. Переконайтесь, що дроти надійно підключені.

Остаточне складання

Після підключення всіх контактів встановіть кришку на інвертор і зафіксуйте гвинтами.

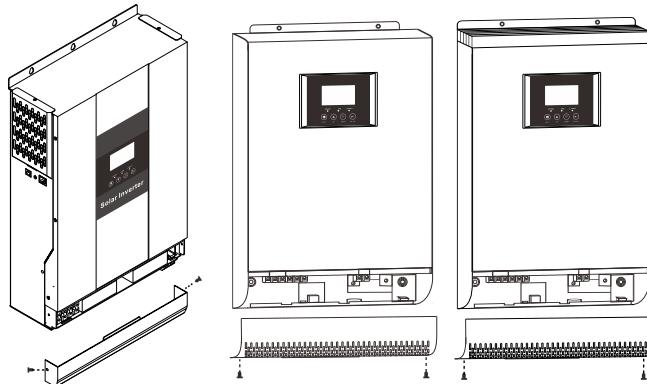

Підключення зв'язку


Для підключення ПК до інвертора використовуйте кабель із комплекту постачання. Вставте диск із комплекту до комп'ютера та дотримуйтесь інструкцій для інсталяції програмного забезпечення. Якщо в комплекті немає диску скачайте ПЗ з сайту <https://en.must-ee.com> чи зверніться до постачальника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати мережний кабель як кабель зв'язку для прямого зв'язку з портом ПК. В такому випадку, внутрішні компоненти контролера можуть будти пошкоджені.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Інтерфейс RJ45 підходить лише для використання допоміжних продуктів компанії або для професійної роботи.

Визначення пінів RJ45

Pin	Визначення
1	RS-485-B
2	RS-485-A
3	GND
4	
5	CANL
6	CANH
7	
8	



Сигнал сухого контакту


На задній панелі є один сухий контакт (3A/250V AC). Він може використовуватися для подачі сигналу на зовнішній пристрій, коли напруга батареї досягає рівня попередження.

Стан пристрою	Стан		Dry contact port:	
	NC	NO	NC	NO
Вимкнено	Інвертор вимкнено.		Закрито	Відкрито
	Навантаження живиться від мережі.		Закрито	Відкрито
Увімкнено	Навантаження живиться від АКБ або Фотомодулів	Program 01 обрано "Мережа" (utility)	Напруга АКБ < Напруга попередження	Відкрито
			Напруга АКБ > Значення з Program 21 або напруги підтримувального заряду	Закрито
		Program 01 обрано SBU, SUB, або SOL	Напруга АКБ < Значення з Program 20	Відкрито
			Напруга АКБ > Значення з Program 21 або напруги підтримувального заряду	Закрито
				Відкрито



Експлуатація


Увімкнення/вимкнення

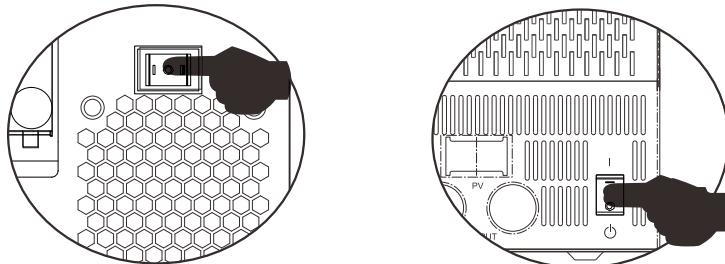

Після правильного встановлення пристрою та правильного підключення акумулятора просто натисніть перемикач On/Off (розташований на нижній частині корпусу), щоб увімкнути пристрій.

Дисплей та панель управління

Панель керування та індикації, що показана в таблиці нижче, знаходиться на передній панелі інвертора. Він включає три індикатори, чотири функціональні клавіші і РК-дисплей, що показує робочий стан і інформацію про вхідну / вихідну потужності.

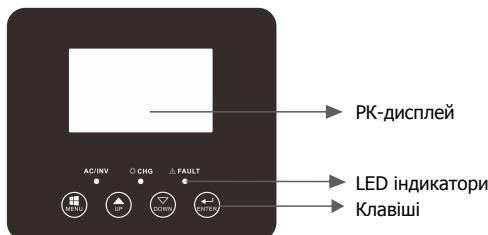


LED індикатори

LED індикатор		Опис	
AC/ INV	Зелений	Світиться Блимає	Електропостачання споживачів із мережі Електропостачання споживачів від АКБ або PV
CHG	Жовтий	Блимає	Акумулятор заряджається або розряджається
FAULT	Червоний	Світиться Блимає	Помилка інвертора Стан попередження

Функціональні клавіші

Клавіша	Опис
MENU	Вхід у режим скидання або перейти до попереднього налаштування
UP	Вверх або збільшити значення параметрів
DOWN	Вниз або зменшити значення параметрів
ENTER	Увійти в режим налаштування та підтвердити вибір в налаштуваннях, перейти до наступного вибору або вийти з режиму скидання

Позначення на дисплеї

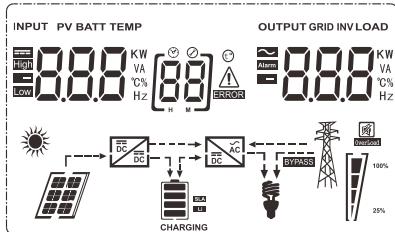

Позначення	Опис функції
Інформація про вхід та вихід інвертора	
	Вказує на інформацію про змінний струм.
	Вказує на інформацію про постійний струм.
	Вказує вхідну напругу, вхідну частоту, напругу PV, напругу батареї та струм зарядного пристрою. Вказує вихідну напругу, вихідну частоту, навантаження у ВА, навантаження у Ватах і струм розряду.
Програма конфігурації та інформація про несправності	
	Вказує програми налаштування
	Позначає коди попереджень та помилок. Попередження: 88 блимає з кодом попередження. Помилка: 88 світиться з кодом помилки.
Інформація про батарею	
	Вказує рівень заряду батареї на 0-24%, 25-49%, 50-74% та 75-100% в режимі батареї та стан зарядки в режимі лінії.
У режимі роботи з мережею відображається статус заряду АКБ.	
Статус	Напруга АКБ
Заряд постійним струмом / Заряд постійною напругою	<2 В/комірку
	2 ~ 2.083 В/комірку
	2.083 ~ 2.167 В/комірку
	> 2.167 В/комірку
Підтримуючий заряд. АКБ заряджені	4 смуги світяться.

В автономному режимі відображається ємність АКБ			
Відсоток навантаження	Напруга батареї	РК-дисплей	
Навантаження >50%	< 1.717 В/комірку		
	1.717 ~ 1.8 В/комірку		
	1.8 ~ 1.883 В/комірку		
	> 1.883 В/комірку		
50%> Навантаж. > 20%	< 1.817 В/комірку		
	1.817 ~ 1.9 В/комірку		
	1.9 ~ 1.983 В/комірку		
	> 1.983 В/комірку		
Навантаження < 20%	< 1.867 В/комірку		
	1.867 ~ 1.95 В/комірку		
	1.95 ~ 2.033 В/комірку		
	> 2.033 В/комірку		
Інформація про навантаження			
	Вказує на перевантаження		
	Вказує рівень навантаження 0-24%, 25-49%, 50-74% та 75-100%.		
	0%~24%	25%~49%	50%~74%
	75%~100%		
Режим роботи			
	Вказує, що пристрій підключено до мережі.		
	Вказує, що пристрій підключено до фотопанелей.		
	Вказує, що навантаження живиться від електромережі.		
	Вказує, що ланцюг сонячного зарядного пристрою працює.		
	Вказує, що ланцюг інвертора DC/AC працює.		
Вимкнення звуку			
	Звукова сигналізація вимкнена.		

Налаштування за допомогою LCD

Після натискання та утримання кнопки «ENTER» протягом 2 секунд пристрій увійде в режим налаштування. Натисніть кнопку «ВГОРУ» або «ВНИЗ», щоб вибрати програму налаштування. Потім натисніть кнопку «ENTER» або «MENU», щоб підтвердити вибір і вийти.

Налаштування програм:

Програма	Опис	Опція на вибір
00	Вийти з режиму налаштування	Вийти
01	Вибір пріоритету вихідного джерела	(default)

		[0] SOL	Сонячна енергія першочергово забезпечує енергією навантаження. Якщо напруга батареї була вищою за значення, встановлене в програмі 21 протягом 5 хвилин, і сонячна енергія також була доступна протягом 5 хвилин, інвертор переїде в режим роботи від батареї, сонячна батарея та батарея одночасно забезпечуватимуть живлення для навантажень. Коли напруга батареї падає до значення, встановленого в програмі 20, інвертор переходить в режим байпасу, електрична мережа подає живлення лише для навантаження, а сонячна батарея одночасно з тим заряджатимуть батарею.
		[0] UE	Мережа першочергово забезпечуватиме навантаження. Сонячна енергія та акумулятор живитимуть навантаження лише тоді, коли мережа недоступна.
02	Діапазон вхідної напруги змінного струму	Appliances (default) [02] RPL	Якщо вибрано, прийнятний діапазон вхідної напруги змінного струму буде в межах 90-280 В
		UPS [02] UPS	Якщо вибрано, прийнятний діапазон вхідної напруги змінного струму буде в межах 170-280 В
		GEN [02] GEN	Якщо користувач використовує підключення генератора, виберіть даний режим.
		VDE [02] VDE	Якщо вибрано, допустимий діапазон вхідної напруги відповідатиме VDE4105 (184 В -253 В)
03	Вихідна напруга	[03] 230 v	Встановіть амплітуду вихідної напруги (220В - 240В)
04	Вихідна частота	50 Гц (default) [04] 500 Hz	60 Гц [04] 600 Hz
05	Пріоритет постачання сонячної енергії	(default) [05] 6LU	Сонячна енергія забезпечує зарядження акумулятора в першу чергу. Коли електромережа доступна, якщо напруга батареї нижча, ніж значення налаштування в програмі 21, сонячна енергія ніколи не подаватиметься на навантаження, лише заряджатиме батарею. Якщо напруга батареї вища за задану в програмі 21, сонячна енергія живитиме навантаження або заряджатиме батарею.

		[05] Lbu	Сонячна енергія першочергово забезпечує енергією навантаження. Якщо напруга батареї нижча, ніж значення налаштування в програмі 20, сонячна енергія ніколи не подаватиметься до навантаження або в мережу, лише заряджатиме батарею. Якщо напруга батареї вища за задану в програмі 20, сонячна енергія буде подаватись до навантаження або подаватися в мережу або заряджати батарею.
06	Байпас при перевантаженні: пристрій перейде в мережевий режим, якщо перевантаження виникає в режимі батареї.	Вимкнути байпас [06] 64d	Увімкнення байпасу (default) [06] 64E
07	Автоматичний перезапуск при перевантаженні	Вимкнути (default) [07] L-1d	Увімкнути [07] L-1E
08	Автоматичний перезапуск при перегріві	Вимкнути (default) [08] E-1d	Увімкнути [08] E-1E
10	Пріоритет джерела зарядного пристрою	Якщо інвертор працює в режимі мережі, очікування або несправності, джерело зарядного пристрою можна вибрати: Solar first [10] C50 Solar and Utility(default) [10] SNU Only Solar [10] 050	Solar first Сонячна енергія буде заряджати батарею в першу чергу. Мережа заряджатиме батарею лише тоді, коли сонячна енергія недоступна. Solar and Utility Сонячна енергія та мережа заряджатимуть батарею одночасно. Only Solar Сонячна енергія буде єдиним джерелом зарядки, незалежно від того, доступна чи ні мережа.
11	Максимальний зарядний струм: налаштування загального зарядного струму для сонячного і мережевого зарядних пристрів. (Макс. зарядний струм = струм зарядки від мережі + струм зарядки від сонячних батарей)	Струм зарядки сонячного зарядного пристрою МРРТ 60A (default) [1] 60 A 80A (default) [1] 80 A 80A (default) [1] 100 A	Діапазон налаштування від 1 А до 120 А. Приріст кожного клацання становить 1А. Діапазон налаштування від 1 А до 140 А. Приріст кожного клацання становить 1А. Діапазон налаштування від 1 А до 160 А. Приріст кожного клацання становить 1A.
13	Максимальний зарядний струм від мережі	30A (default) [13] 30 A	Діапазон налаштування від 1A до 60A. Приріст кожного клацання становить 1A.

		AGM (default) [14] AGM	Заливні [14] FLD	
14	Тип батареї	GEL [14] GEL	Свинцево-кислотний [14] LER	
		Літій-іонний [14] LI	Визначений користувачем [14] USE	
		Якщо вибрано «Визначений користувачем» або LI, заряд відбудуватиметься по значеннях в програмі 17, 18 та 19.		
17	Масова зарядна напруга (C.V voltage)	Стандартне налаштування моделі 24 В: 28,2 В [17] CV 282 ^v	Діапазон налаштувань від 24,0 В до 29,2 В для моделі 24 В постійного струму. Приріст кожного клацання становить 0,1В	
		Стандартне налаштування моделі 48 В: 56,4 В [17] CV 564 ^v	Діапазон налаштувань від 48,0 В до 58,4 В для моделі 48 В постійного струму. Приріст кожного клацання становить 0,1В	
18	Плаваюча зарядна напруга	Стандартне налаштування моделі 24 В: 27,0 В [18] FLV 270 ^v	Діапазон налаштувань від 24,0 В до 29,2 В для моделі 24 В постійного струму. Приріст кожного клацання становить 0,1В	
		Стандартне налаштування моделі 48 В: 54,0 В [18] FLV 540 ^v	Діапазон налаштувань від 48,0 В до 58,4 В для моделі 48 В постійного струму. Приріст кожного клацання становить 0,1В	
19	Налаштування низької напруги відключення акумулятора	Стандартне налаштування моделі 24 В: 20,4 В [19] COU 204 ^v	Діапазон налаштувань від 20,0 В до 24,0 В для моделі 24 В. Приріст кожного клацання становить 0,1 В. Низька напруга відключення буде фіксовано на заданому значенні незалежно від того, який відсоток навантаження підключено.	
		Стандартне налаштування моделі 48 В: 40,8 В [19] COU 408 ^v	Стандартне налаштування моделі 48 В: 40,8 В	
		Діапазон налаштувань від 40,0 В до 48,0 В для моделі 48 В. Приріст кожного клацання становить 0,1 В. Низька напруга відключення буде фіксовано на заданому значенні незалежно від того, який відсоток навантаження підключено.		

		Доступні варіанти для моделей 24 В:	
20	Напруга припинення розряду батареї, коли мережа доступна	23.0В (default) [20] 230 ^v	Діапазон налаштувань від 22,0 В до 29,0 В. Приріст кожного класання становить 0,1 В.
		Доступні опції для моделей 48 В:	
		46.0В (default) [20] 460 ^v	Діапазон налаштувань від 44,0 В до 58,0 В. Приріст кожного класання становить 0,1 В.
		Доступні варіанти для моделей 24 В:	
21	Напруга припинення заряду батареї, коли мережа доступна	27.0В (default) [21] 270 ^v	Діапазон налаштувань від 22,0 В до 29,0 В. Приріст кожного класання становить 0,1 В.
		Доступні опції для моделей 48 В:	
		54.0В (default) [21] 540 ^v	Діапазон налаштувань від 44,0 В до 58,0 В. Приріст кожного класання становить 0,1 В.
22	Автоматичне гортання сторінок	(default) [22] PLE	Якщо вибрано, екран автоматично повертаємо сторінку.
		[22] Pbd	Якщо вибрано, екран дисплея залишатиметься на останній вибраній сторінці
23	Контроль підсвічування	Увімкнути [23] L07	Підсвічування вимкнено (default) [23] L0F
24	Контроль сигналізації	Увімкнути (default) [24] 607	Сигналізацію вимкнено [24] 60F
25	Звуковий сигнал, коли первинне джерело переривається	Увімкнути [25] R07	Сигналізацію вимкнено (default) [25] R0F
27	Запис коду несправності	Увімкнути (default) [27] F07	Вимкнути запис [27] F0F
28	Баланс сонячної енергії: якщо ввімкнено, вхідна потужність сонячної енергії автоматично регулюватиметься відповідно до потужності підключеного навантаження.	Увімкнути баланс сонячної енергії [28] Sbe	Якщо вибрано, вхідна потужність сонячної енергії автоматично регулюватиметься за такою формулою: Макс. Вхідна сонячна енергія = максимальна потужність заряджання акумулятора + потужність навантаження, коли машина в робочому стані OffGrid.
		Баланс сонячної енергії вимкнено (default) [28] Sbd	Якщо вибрано, вхідна потужність сонячної енергії буде рівна макс. Потужність зарядки акумулятора незалежно від кількості підключених навантажень. Максимальна потужність зарядки батареї базуватиметься на налаштуванні струму в програмі 11 (Макс. потужність сонячної енергії = Макс. потужність зарядки батареї)

		Вимкнути (default) [29] 5d5	Незалежно від потужності підключенного навантаження, на стан увімкнення/вимкнення виходу інвертора це не вплине.
29	Режим енергозбереження	Увімкнути [29] 5e5	Вихід інвертора буде вимкнено, коли підключене навантаження досить низьке або не виявлено.
30	Вирівнювання батареї	Увімкнути [30] EEN	Вимкнено (default) [30] Ed5
31	Вирівнювальна напруга акумулятора	[31] EV 288 v [31] EV 576 v	За замовчуванням для моделей на 24 В: 28,8 В За замовчуванням для моделей 48 В: 57,6 В Діапазон налаштувань становить від 24,0 В до 29,2 В або від 48,0 В до 58,4 В. Приріст кожного клацання становить 0,1 В.
33	Час вирівнювання заряду батареї	60хв (default) [33] 60	Діапазон налаштувань від 5 хв до 900 хв. Крок кожного клацання становить 5 хв.
34	Тайм-аут вирівнювання батареї	120хв (default) [34] 120	Діапазон налаштувань від 5 хв до 900 хв. Крок кожного клацання становить 5 хв.
35	Інтервал вирівнювання	30днів (default) [35] 30d	Діапазон налаштувань від 0 до 90 днів. Приріст кожного кліку становить 1 день.
36	Негайно активувати вирівнювання	Увімкнути [36] AEN	Вимкнути (default) [36] Ad5 Якщо в програмі 30 увімкнено функцію вирівнювання, цю програму можна налаштувати. Якщо вибрано «Увімкнути», це негайно активує вирівнювання батареї, а на головній сторінці РК-дисплея з'явиться «E9». Якщо вибрано «Вимкнути», функцію вирівнювання буде скасовано до наступного активованого часу вирівнювання на основі налаштування програми 35. У цей час «E9» також буде показано на головній сторінці РК-дисплея.
37	Метод управління BMS	Метод напруги (default) [37] 40L	Відсотковий метод SOC [37] 50C
38	Відсоток припинення розряду батареї коли SOC доступний	20 % (default) [38] 20 %	Діапазон налаштувань від 20 % до 100 %. Крок кожного клацання становить 1 %.
39	Відсоток припинення заряду батареї коли SOC доступний	95 % (default) [39] 95 %	Діапазон налаштувань від 20 % до 100 %. Крок кожного клацання становить 1 %.
40	BMS зв'язок	(default) [40] ,dP [40] Unl	Коли зв'язок між BMS та інвертором порушений, інвертор все одно заряджатиме або розряджатиме батарею Коли зв'язок між BMS і інвертором порушений, інвертор припиняє зарядку або розрядку від акумулятора

Після натискання та утримання кнопки «МЕНЮ» протягом 6 секунд пристрій перейде в режим скидання. Натисніть кнопки «ВГОРУ» та «ВНИЗ», щоб вибрати програми. Потім натисніть кнопку «ENTER», щоб вийти.

SEE	(default) 	Вимкнути скидання налаштувань
		Увімкнути скидання налаштувань

*Позначення "default" (англ. default — стандартна установка) означає, що дане значення/варіант виbrane в пристрії за замовчуванням.

Опис кодів помилок

Код	Причина несправності	РК-індикація
01	Вентилятор заблоковано, коли інвертор вимкнено	
02	Трансформатор інвертора перегрітій	
03	Напруга акумулятора занадто висока	
04	Напруга акумулятора занадто низька	
05	Коротке замикання на виході	
06	Висока вихідна напруга інвертора	
07	Час перевантаження вийшов	
08	Занадто висока напруга на шині інвертора	
09	Помилка плавного пуску шини	
11	Головне реле вийшло з ладу	
21	Помилка датчика вихідної напруги інвертора	
22	Помилка датчика напруги мережі	
23	Помилка датчика вихідного струму інвертора	

24	Помилка датчика струму мережі	[24]  ERROR
25	Помилка датчика струму навантаження інвертора	[25]  ERROR
26	Помилка високого струму мережі	[26]  ERROR
27	Перегрівання інверторного радіатора	[27]  ERROR
31	Помилка класу напруги сонячного зарядного прист.	[31]  ERROR
32	Помилка датчика струму сонячного зарядного прист.	[32]  ERROR
33	Струм сонячного зарядного пристрою некерований	[33]  ERROR
41	Низька напруга мережі	[41]  ERROR
42	Висока напруга мережі	[42]  ERROR
43	Низька частота мережі	[43]  ERROR
44	Висока частота мережі	[44]  ERROR
51	Помилка захисту від перевантаження по струму	[51]  ERROR
52	Занадто низька напруга на шині інвертора	[52]  ERROR
53	Помилка плавного пуску інвертора	[53]  ERROR
55	Перевищення рівня постійної напруги на виході змінного струму	[55]  ERROR
56	Розрив у ланцюзі АКБ	[56]  ERROR
57	Помилка датчика керування струму	[57]  ERROR
58	Вихідна напруга інвертора занадто низька	[58]  ERROR

Опис кодів попереджень

Код	Попередження	РК-індикація
61	Вентилятор заблоковано, коли інвертор увімкнено.	[61] <small>ERROR</small>
62	Вентилятор 2 заблоковано, коли інвертор увімкнено.	[62] <small>ERROR</small>
63	Акумулятор перезаряджений	[63] <small>ERROR</small>
64	Низький рівень заряду батареї	[64] <small>ERROR</small>
67	Перевантаження	[67] <small>ERROR</small>
70	Зниження вихідної потужності	[70] <small>ERROR</small>
72	Сонячний зарядний пристрій зупиняється через низький заряд батареї	[72] <small>ERROR</small>
73	Сонячний зарядний пристрій зупиняється через високу напругу PV	[73] <small>ERROR</small>
74	Сонячний зарядний пристрій зупиняється через перевантаження	[74] <small>ERROR</small>
75	Сонячний зарядний пристрій перегріто	[75] <small>ERROR</small>
76	Помилка зв'язку з сонячним зарядним пристроєм.	[76] <small>ERROR</small>
77	Помилка параметра/-ів	[77] <small>ERROR</small>

Опис робочого стану

Робочий стан	Опис	РК-індикація
Стан забезпечення живлення навантаження Примітка: якщо PV енергії більше ніж потрібно для живлення навантаження, надлишкова енергія буде заряджатися в акумулятор.	Фотоелектрична енергія заряджає батарею або забезпечує живлення навантаження	<p>PV енергії більше ніж навантаження</p> <p>PV енергії менше навантаження</p> <p>PV вимкнено</p>
Стан заряду	PV енергія та мережа можуть заряджати батареї.	
Стан обходу (bypass)	При помилці у внутрішній схемі або помилці по зовнішній причині, такі як перегрівання, коротке замикання на виході тощо.	
Стан без мережі (автономний)	Інвертор забезпечить живлення від батареї акумуляторів та фотоелектричної енергії.	<p>Живлення від фотоелектричної енергії</p> <p>Живлення від енергії АКБ і фотомодулів</p> <p>Живлення тільки від енергії АКБ</p>
Режим зупинки	Інвертор перестає працювати, якщо вимкнути преремикач живлення або виникла помилка в умовах відсутності мережі.	

Параметри екрану


Інформація на РК-дисплеї перемикатиметься по черзі натисканням кнопки «ВВЕРХ» або «Вниз». Інформація, що вибирається, перемикається в наступному порядку: напруга батареї, струм батареї, напруга інвертора, струм інвертора, напруга мережі, струм мережі, частота мережі, частота інвертора, напруга PV, потужність зарядки PV, зарядка PV вихідна напруга, зарядний струм PV.

Інформація	РК дисплей	
Напруга батареї / Струм розряду	520 V	480 A
Вихідна напруга інвертора/ Вихідний струм інвертора	229 V	130 A
Напруга мережі/ Струм мережі	229 V	80 A
Навантаження у кВт / кВА	100 kW	120 kVA
Частота мережі / Частота інвертора	500 Hz	500 Hz
Напруга та потужність PV	120 V	200 kW
Вихідна напруга PV зарядного пристрою/ PV зарядний струм	510 V	400 A

Характеристики

Таблиця 1. Характеристики лінійного режиму

МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА	2KW~5.5KW
Форма вхідного сигналу	Синусоїда (мережа або генератор)
Номінальна вхідна напруга	230B
Низька напруга відсічення	90B±7B(APL,GEN); 170B±7B(UPS); 186B±7B(VDE)
Низька напруга перепідключення	100B±7B(APL,GEN); 180B±7B(UPS); 196B±7B(VDE)
Висока напруга відсічення	280B±7B(APL, UPS,GEN); 253B±7B(VDE)
Висока напруга перепідключення	270B±7B(APL,UPS,GEN); 250B±7B(VDE)
Максимальна вхідна напруга	300B
Номінальна вхідна частота	50Гц / 60Гц (Автоматичне визначення)
Низька частота відсічення	40Гц±1Гц(APL,UPS,GEN) 47.5Гц±0.05Гц(VDE)
Низька частота перепідключення	42Гц±1Гц(APL,UPS,GEN) 47.5Гц±0.05Гц(VDE)
Висока частота відсічення	65Гц±1Гц(APL,UPS,GEN) 51.5Гц±0.05Гц(VDE)
Висока частота перепідключення	63Гц±1Гц(APL,UPS,GEN) 50.05Гц±0.05Гц(VDE)

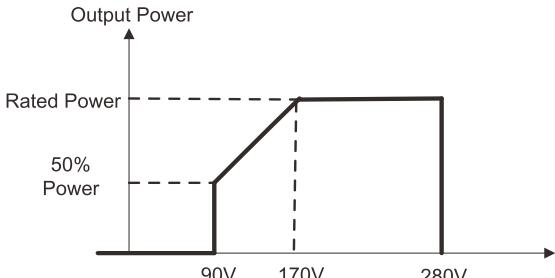Захист виходу від КЗ	Лінійний режим: Запобіжник Режим батареї: Електронна схема
Ефективність (режим мережі)	>95% (Ном. навантаження, АКБ повністю заряджений)
Час перемикання	10 мс (UPS,VDE) 20 мс (APL)
Зниження вихідної потужності: коли вхідна напруга змінного струму падає до 170 В залежно від моделі, вихідна потужність буде знижена	Модель 230 В 

Таблиця 2. Характеристики автономного режиму


МОДЕЛЬ ІНВЕРТОРА	2KW~3KW DC24V	3KW~5.5KW DC48V
Номінальна вихідна потужність	2000~3000 Вт	3000~5500 Вт
Форма сигналу виходу	Чиста синусоїда	
Регулювання вихідної напруги	230В±5%	
Вихідна частота	60Гц або 50Гц	
Пікова ефективність	90%	
Захист від перевантаження	5с@≥150%; 10с@110%~150%	
Пікова потужність	2 x номінальна потужність на 5с	
Ном. напруга системи АКБ	24В	48В
Напруга холодного запуску	23.0В	46.0В
Низька попереджуvalна напруга @ навантаження < 20%	22.0В	44.0В
@ 20% ≤ навантаження < 50%	21.4В	42.8В
@ навантаження ≥ 50%	20.2В	40.4В
Напруга повернення при низькому попередженні @ навантаження < 20%	23.0В	46.0В
@ 20% ≤ навантаження < 50%	22.4В	44.8В
@ навантаження ≥ 50%	21.2В	42.4В

Низька напруга відсічення		
@ навантаження < 20%	21.0В	42.0В
@ 20% ≤ навантаження < 50%	20.4В	40.8В
@ навантаження > 50%	19.2В	38.4В
Напруга перепідключення при високому відсіченні	27В	58В
Висока напруга відсічення	30В	60В


Таблиця 3. Характеристики режиму заряду

Режим зарядки від мережі			
Модель Інвертора	2KW~3KW DC24V	3KW~5.5KW DC48V	
Струм зарядки @Nom. вхідна напруга	1~60A		
Підтримуюча напруга (float)	AGM/Gel/LEAD Акумулятор	27.4В	54.8В
Масова напруга (C.V., bulk)	Заливний АКБ AGM/Gel/LEAD Акумулятор	27.4В	54.8В
Масова напруга (C.V., bulk)	Заливний АКБ AGM/Gel/LEAD Акумулятор	28.8В	57.6В
Масова напруга (C.V., bulk)	Заливний АКБ AGM/Gel/LEAD Акумулятор	28.4В	56.8В
Алгоритм зарядки	3-ступеневий (свинцево-кислотні), 4-ступеневий (Li)		
Режим зарядки від сонця			
Модель Інвертора	2KW~3KW DC24V	3KW~5.5KW DC48V	
Номінальна потужність	1500Вт 2000Вт	3000Вт 4000Вт 5000Вт	
MPPT зарядний пристрій			
Струм зарядки від сонця	60A 80A 100A		
Макс. напруга ХХ входу PV	145 В		
Діапазон робочої напруги MPPT	30~130В	60~130В	
Мін. напруга акб для заряду PV	17В	34В	
Споживання при очікуванні	2Вт		
ШІМ зарядний пристрій			
Струм зарядки від сонця	60A		
Діапазон робочої напруги	64~72В		
Макс. напруга ХХ входу PV	105В		
Мін. напруга акб для заряду PV	34В		
Точність напруги АКБ	+/- 0.3%		
Точність PV напруги	+/-2В		
Алгоритм зарядки	3-ступеневий (свинцево-кислотні), 4-ступеневий (Li)		

Алгоритм зарядки свинцево-кислотного акумулятора

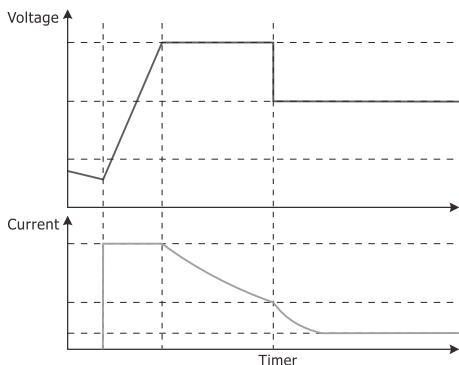

Алгоритм зарядки літієвого акумулятора

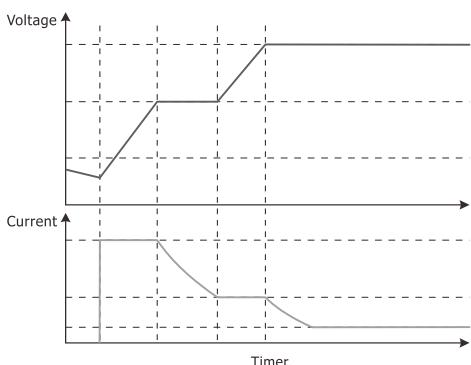

Зарядка спільно від мережі та сонця

Модель	2KW~3KW DC24V	3KW~5.5KW DC48V	
	MPPT	MPPT	PWM
Максимальний зарядний струм	120A 140A	120A 140A 160A	120A
Зарядний струм за замовчуванням	60A 80A	60A 80A 100A	60A

Таблиця 4. Основні характеристики

Модель	2KW~3KW DC24V	3KW~5.5KW DC48V
Сертифікат безпеки		CE
Діапазон робочих температур		-10°C to 50°C
Температура зберігання		-15°C~ 60°C
Розмір (Г*Ш*В), мм	420 x 288 x 122	468 x 330 x 119
Вага нетто, кг	9.0	10.0

Усуення несправностей

Проблема	LCD/LED/Зумер	Пояснення/причина	Що робити
Пристрій вимикається під час процесу запуску.	LCD/LED та зумер будуть активні 3 секунди, а потім вимкнуться.	Напруга акумулятора занадто низька. (<1,91 В/елемент)	1. Зарядіть акумулятор. 2. Замініть акумулятор.
Немає реакції після ввімкнення живлення.	Без ознак	1. Напруга акумулятора занадто низька. (<1,4 В/елемент) 2. Зворотня полярність АКБ	1. Перевірте, чи правильно підключено АКБ. 2. Зарядіть акумулятор. 3. Замініть акумулятор.
Мережа ε, але пристрій працює в режимі батареї.	Вхідна напруга відображається як 0, а зелений світлодіод блімає.	Вхідний запобіжник спрацював.	Перевірте, чи спрацював запобіжник, чи правильно підключено проводку.
Зумер безперервно подає звуковий сигнал і горить червоний світлодіод.	Зелений світлодіод блімає.	Недостатня якість живлення змінного струму. (Мережа або генератор)	1. Перевірте, чи дроти не занадто тонкі та/або занадто довгі. 2. Перевірте, чи правильно працює генератор
При пуску, внутрішнє реле багаторазово вмикається та вимикається.	РК-дисплей і світлодіод блімають.	Акумулятор відключений.	Перевірте, чи правильно підключено дроти акумулятора.
Зумер безперервно подає звуковий сигнал і горить червоний світлодіод.	Код несправності 07	Помилка перевантаження. Інвертор перевантажений на 110%, і час закінчився.	Зменшіть навантаження, вимкнувши деяке обладнання.
	Код несправності 05	Коротке замикання виходу.	Перевірте проводку, і усуньте ненормальне навантаження.
	Код несправності 02	Внутрішня температура компонентів інвертора перевищує 90°C.	Перевірте чи не заблоковано повітряний потік пристрою, і температуру навколо.
	Код несправності 03	Акумулятор перезаряджений.	Зверніться до центру.
	Код несправності 01	Несправність вентилятора.	Замініть вентилятор.
	Код несправності 06/58	Ненормальний вихід. (Напруга інвертора нижче 202 В або вище 253 В)	1. Зменшіть підключене навантаження. 2. Зверніться до центру.
	Код несправності 08/09/53/57	Внутрішні компоненти вийшли з ладу.	Зверніться до ремонтного центру
	Код несправності 51	Перевищення струму/сплеск.	Перезапустіть пристрій,
	Код несправності 52	Напруга шин занадто низька	якщо знову помилка - зверніться до центру.
	Код несправності 55	Вих. напруга незбалансована	
	Код несправності 56	Акумулятор підключено неправильно або перегорів запобіжник.	Якщо батарея добре підключена, зверніться до ремонтного центру.

USER'S MANUAL

SOLAR INVERTER

Для підключення до комп'ютера використовуйте SolarPowerMonitor



China:<https://cn.must-ee.com>



Oversea:<https://en.must-ee.com>